Figures

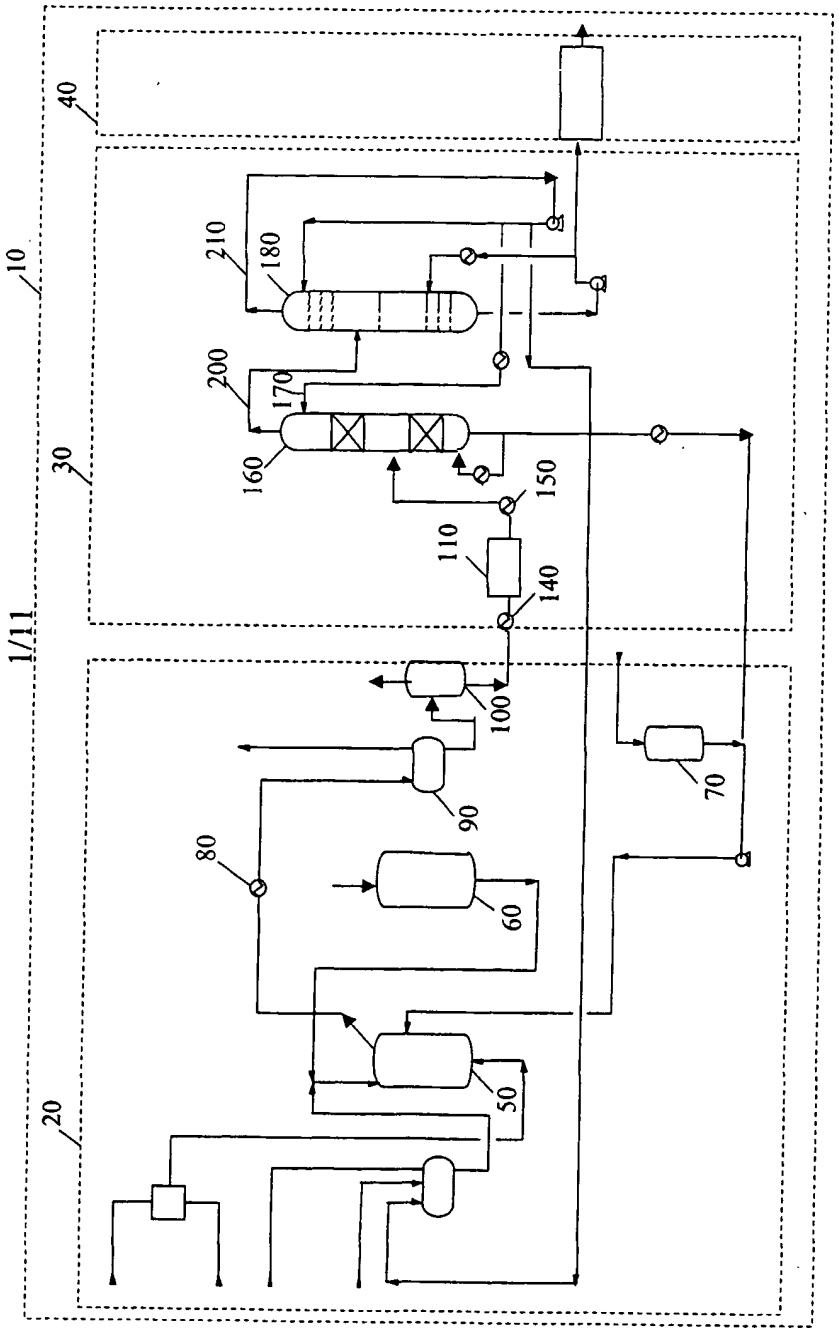

FIG. 1

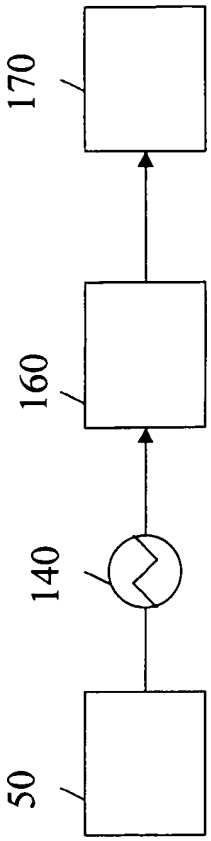

FIG. 2

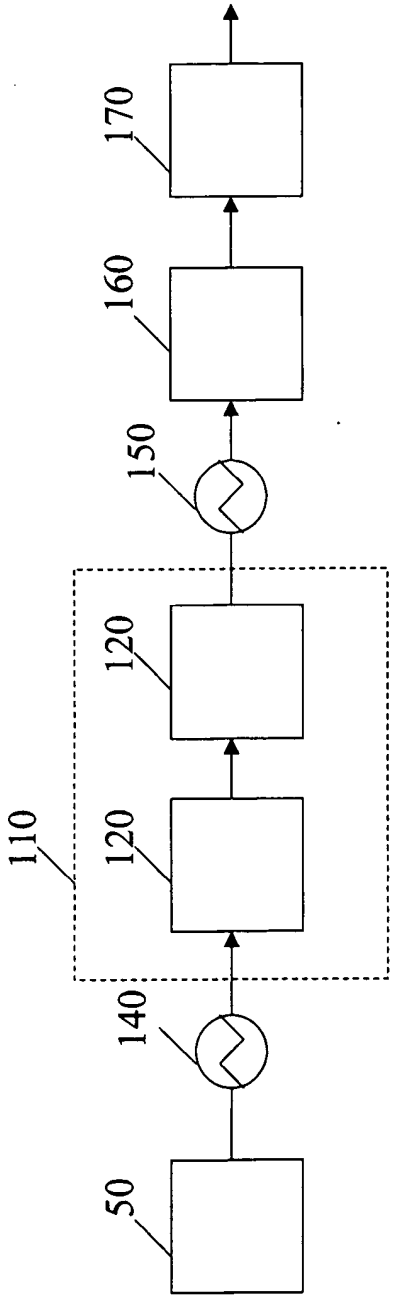

FIG. 3

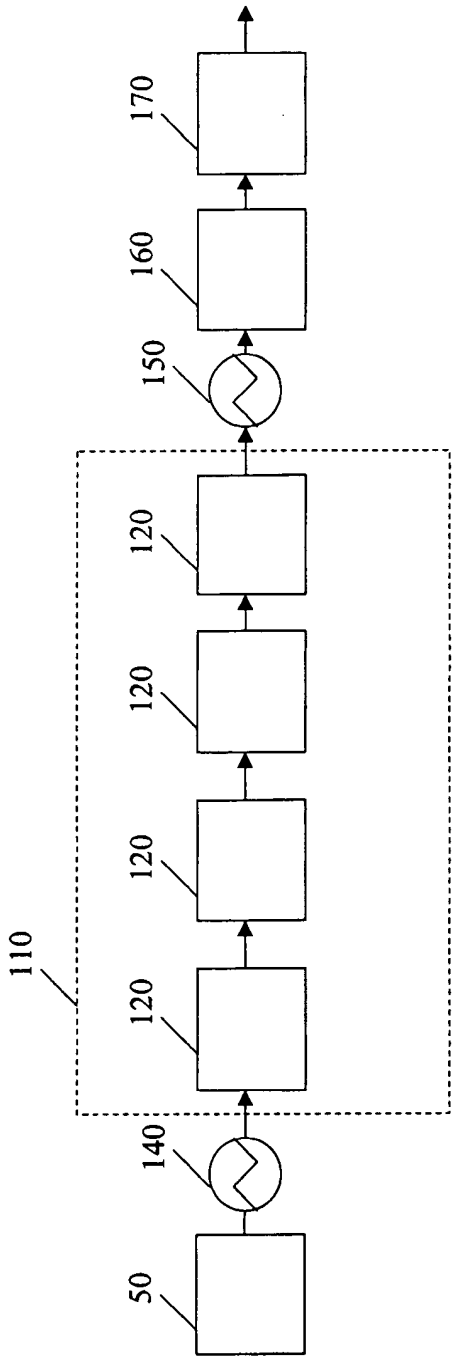

FIG. 4

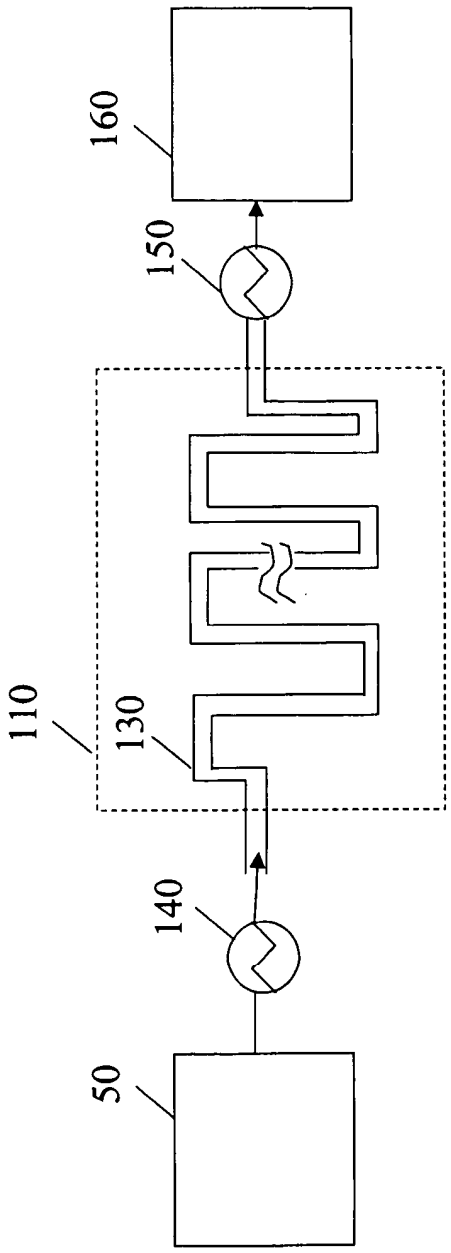

5/11

FIG. 5

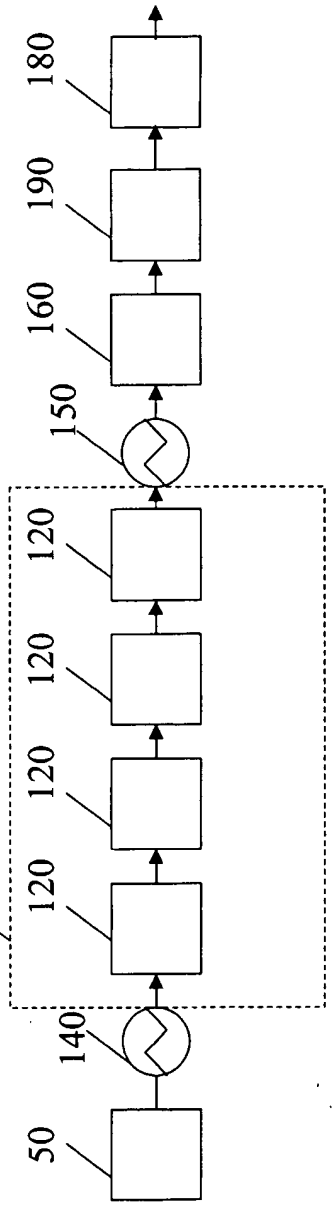

6/11

FIG. 6

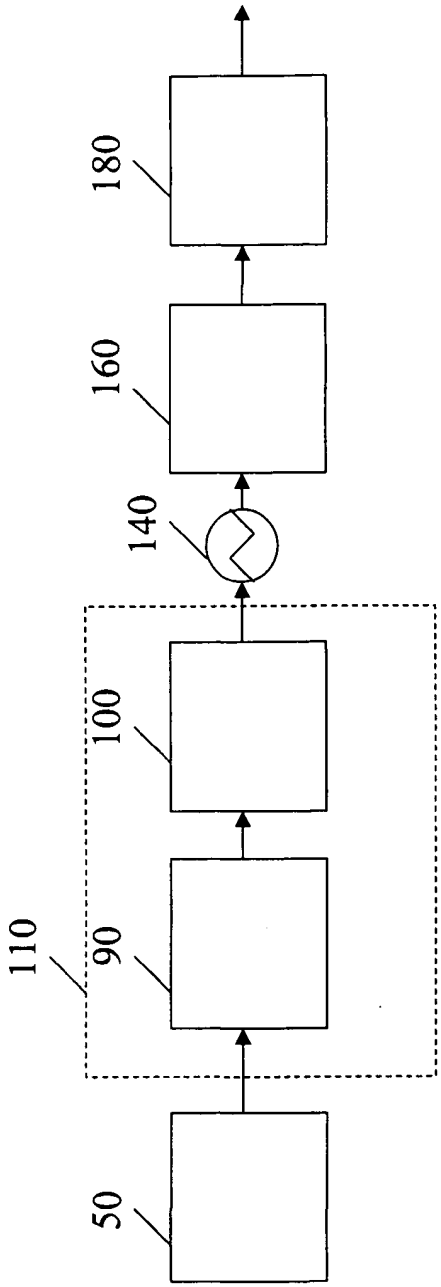

FIG. 7

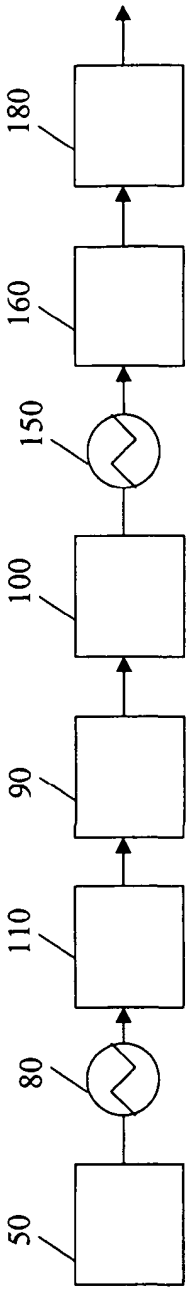

FIG. 8

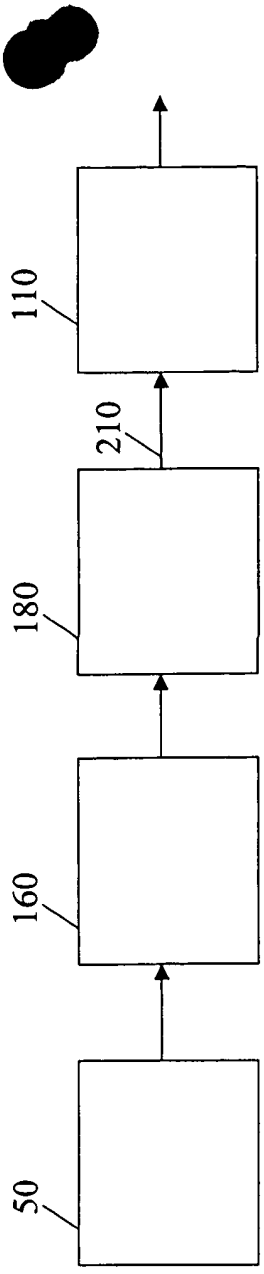

FIG. 9

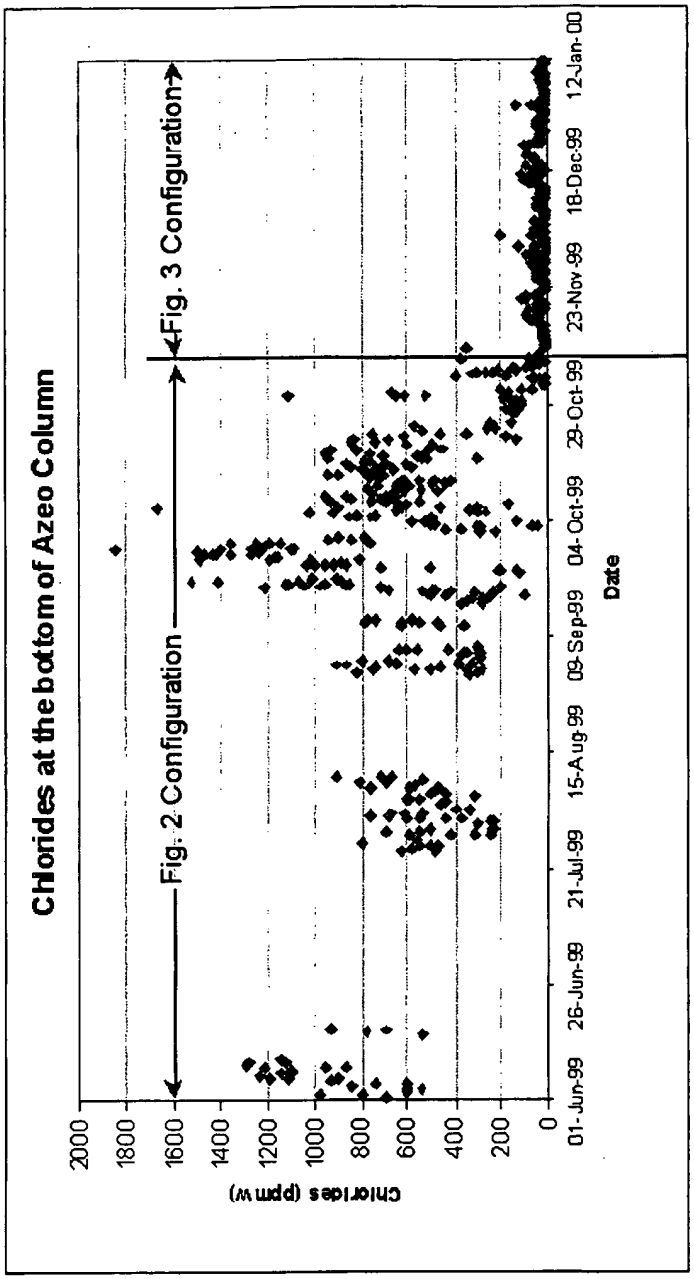
Chlorides at the bottom of Azeo Column
Fig. 2 Configuration
Fig. 3 Configuration
Chlorides (ppm w)
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
01-Jun-99
26-Jun-99
21-Jul-99
15-Aug-99
09-Sep-99
04-Oct-99
29-Oct-99
23-Nov-99
18-Dec-99
12-Jan-00
Date

FIG. 10

#4

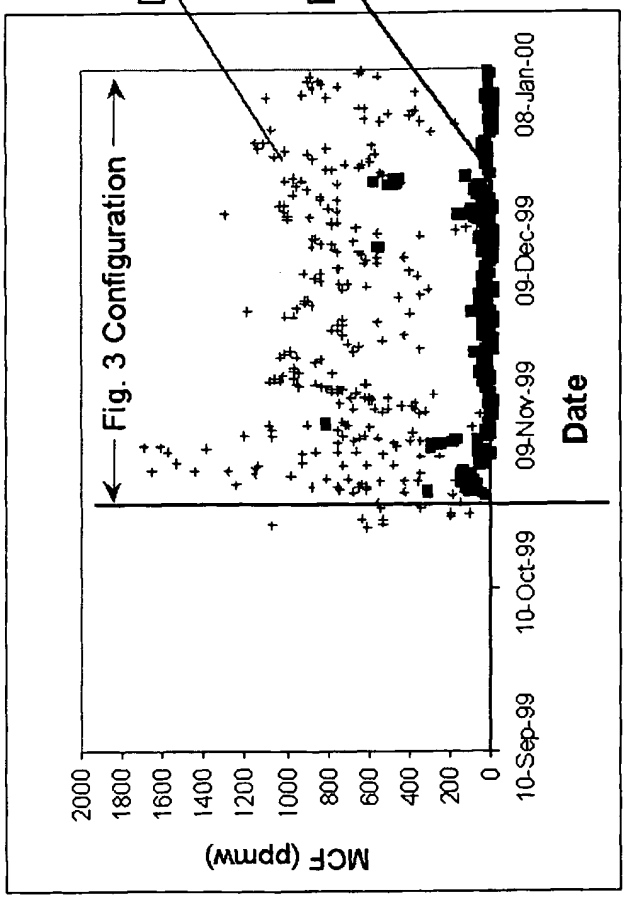
+ [MCF] entering fluid passageway
■ [MCF] exiting fluid passageway
Fig. 3 Configuration
MCF (ppmw)
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
10-Sep-99
10-Oct-99
09-Nov-99
09-Dec-99
08-Jan-00
Date

11/11

FIG. 11